

3473286

15/06/60/1120

EAN nr. :
Teller nr. : TE 00000001
Stand I : II :

VERDELER	PV r	gezien
Naam		
Datum		
Handtekening		



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276bis~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopg / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : Woning

Plaats van onderzoek : RESIDENTIELE AANSLUITING 1734 2350 ST

Eigendom van : AN DER NIEUW BRUGGHELAAN 2350 ST

Opdrachtgever : OLGA PIETROVIC HOUSTACHE 2350 1000 ST

Installateur :

BTW BE 0492760703 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Datum van onderzoek : 24/06/2015

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 240 A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 2 x 240 A Schak. : 1 x 240 A

Meter-bordverbinding : kabeltype : EXB aantal geleiders : 9 doorsnede : mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : mm² Spreidingswaarde : Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : A gemene isolatieweerstand : 2.7 MΩ

Diff. schak. : algemene : mA bijkomende : mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle fout : : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het kenmerk OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde indirecte aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor getekend opstellen

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standplaatsnummers op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
- I VERPLICHTINGSGOED (G.S./IPV) BAKKAMER 11. NUG. ANL. TE BAKKAMER
- GED

BESLUIT

De installatie is conform /niet conform met het AREI.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op : 24/06/2015
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

Jurgen MOENS
 Kruiskouterstraat 59
 O.C.B. 1750 Lennik
 ☎ 02/269.07.07 ☎ 0475/45.23.82

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische
 03/005/N/05/13/15D

Dhr en mevr Broeckaert-Primoceri JSoft bvba

Reekstraat 66A

1731 Relegem


Hugo Verrieststraat 8

8760 Meulebeke



Lijnomschrijvingen

- A -Was
- B -Droog
- C -Afwas
- D -Cv
- E -Badkamer en stopcontacten slaapkamer 1
- F -Stopcontacten zolder
- G -Licht hal en 1ste verdiep
- H -Licht gelijkvloer
- I -Verluchting
- J -Kook
- K -Oven
- L -Oven
- M -Stopcontacten keuken
- N -Stopcontacten living
- O -Stopcontacten garage
- P -Buiten
- Q -Stopcontacten slaapkamer 2 en 3
- R -Alarm
- S -
- T -
- U -
- V -
- W -
- X -
- Y -
- Z -

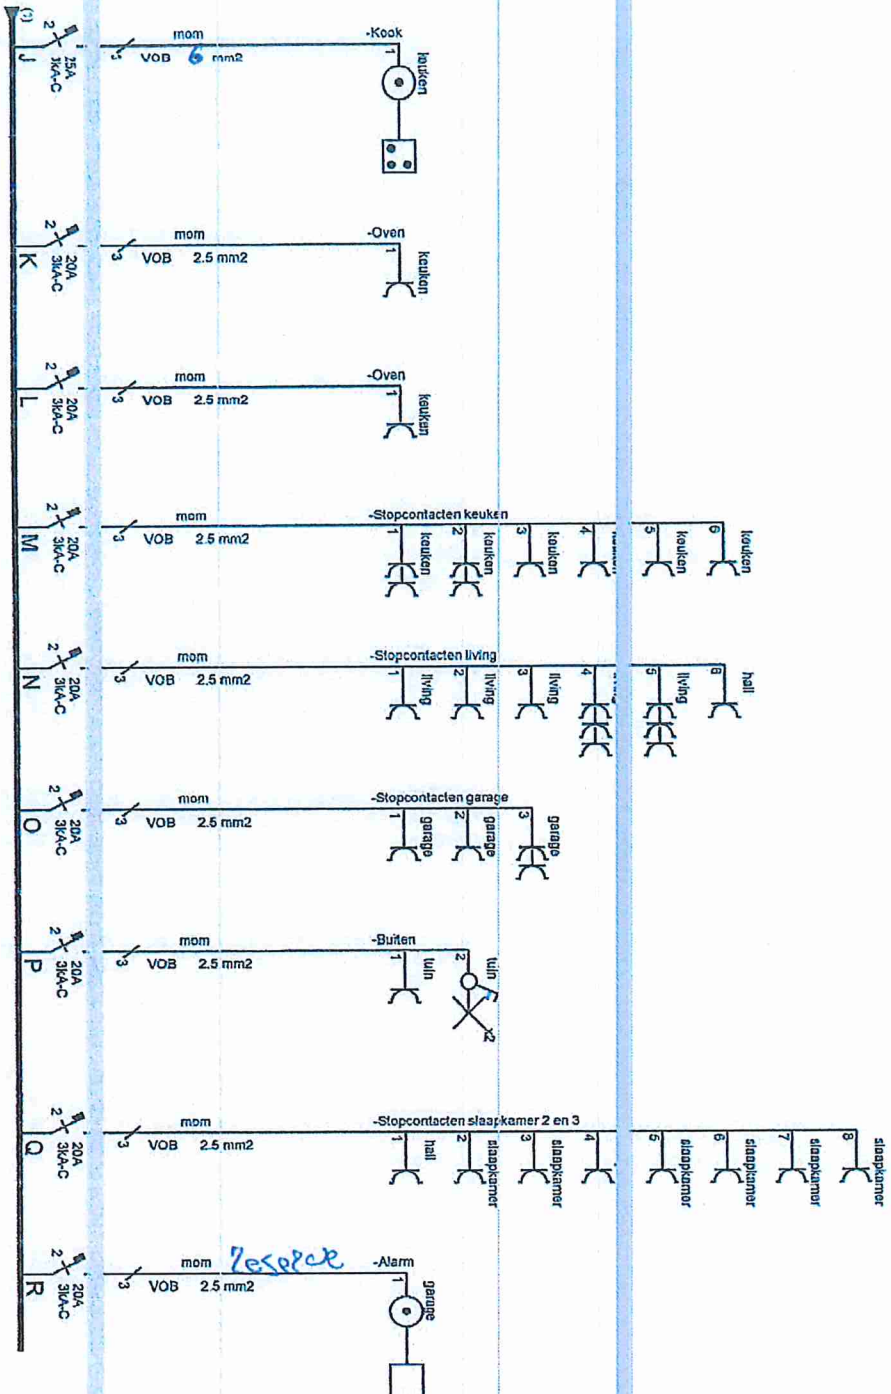


24.06.2015




Kruiskouterstraat 59/1750 Lemnik
 02.269.07.00 • 04.75.45.33.82

Dhr en mevr Broeckaert-Primoceri
 Reekstraat 66A
 1731 Relegem

24. 06. 2015

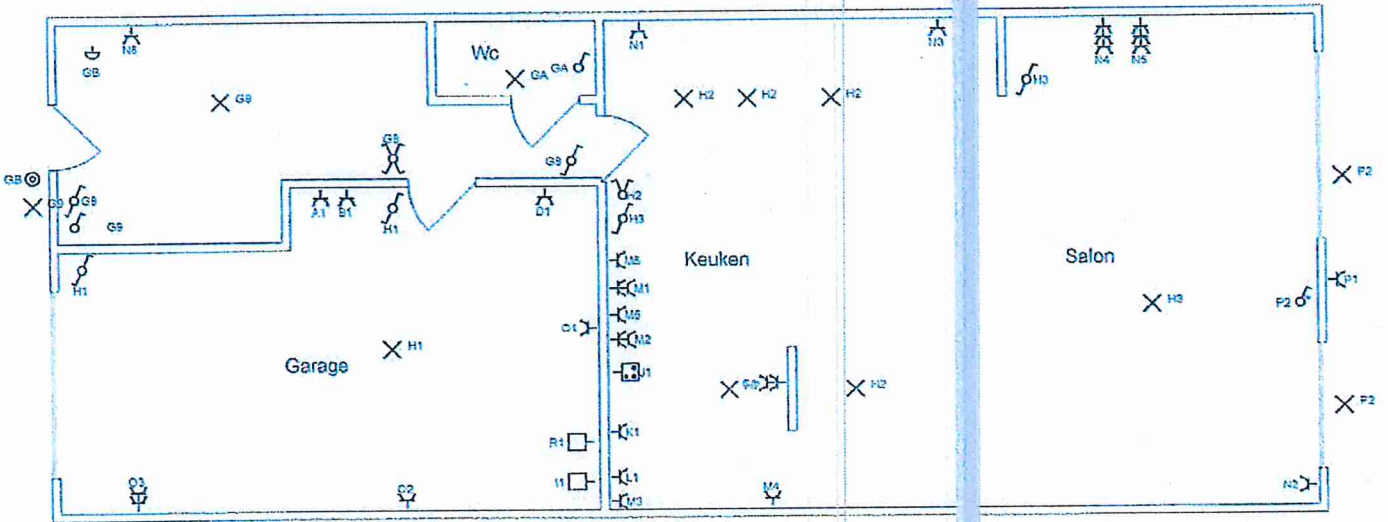

24. 06. 2015

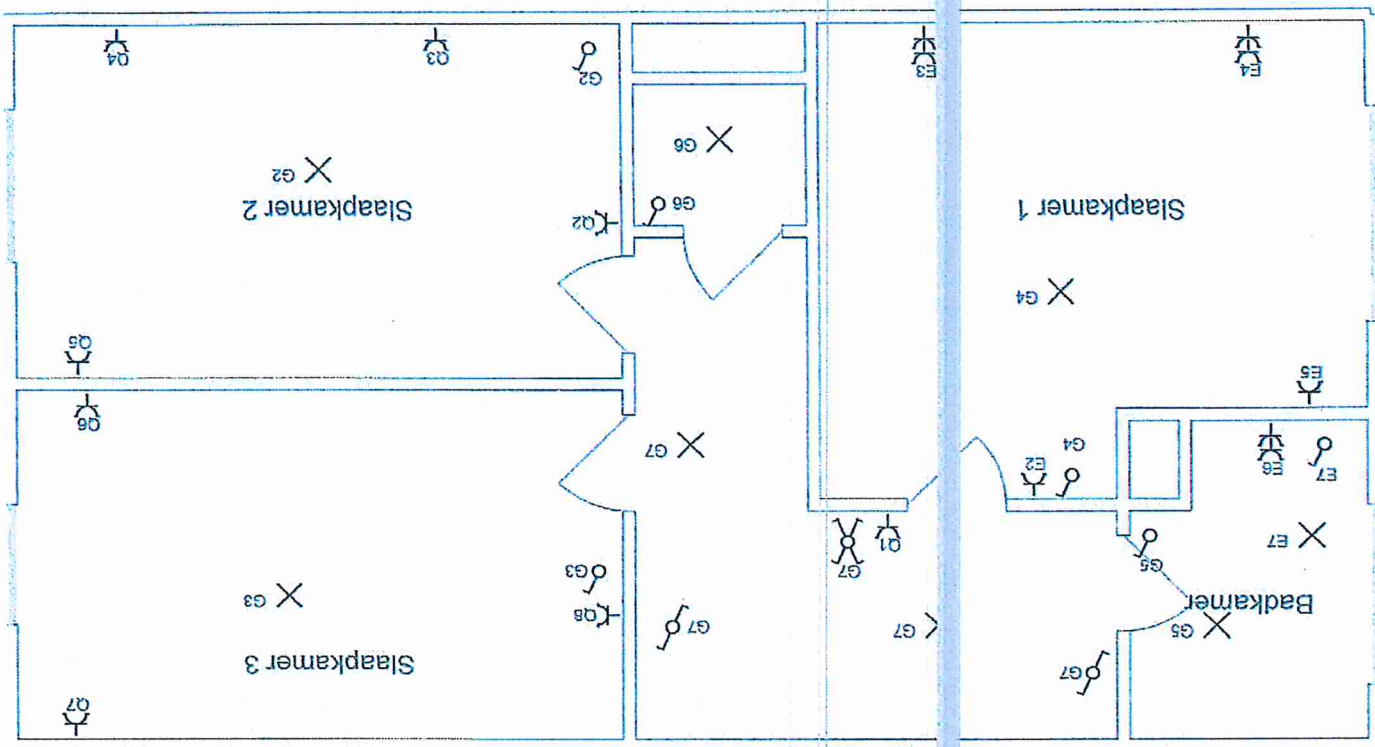

Jurgens MOENS
O.G.B. inspecteur
Kruisvoetstraat 39-41/50 Lierik
☎ 02069 07 07 • 0475 45 23 82

24. 06. 2015

