



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr

29954

Ref. verslag

RAP KV 18044207-1B

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/  
uitbater - Naam

VAN DEN BRANDE

Voornaam

Postnr

1380

Adres

LEUVENSESTEENWEG 533

Gemeente

LASNE

installateur

SAAK ANDRIES

Gemeente

TIELRODE

BTW-nummer

BE0646474736

of identiteitskaartnr.

Uitreikingsdatum

1-1-1

Gemeente

Plaats van onderzoek

Adres

STATIONSTRAAT 31 HANDEL A01 PB31K

Postnr.

1861

Gemeente

WOLVERTEN

EAN-code

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Elektriciteits-  
verdelers

Type installatie

tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten

wooneenheid (huis, appartement, andere)

huishoudelijke werkeenheden

gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U<sub>nom</sub> (V ac/dc)

2x230

Ø voedingskabel (mm<sup>2</sup>)

10mm<sup>2</sup>

I<sub>nom</sub> aansluiting (A)

40A

Type alg. schakelaar

DIFFALG

Aantal borden

1

Aantal eindstroombanen

9

Type aardelektrode

LUS

Algemene diff.stroom.inr.

2P40/03A

Bijkomende diff.stroom.inr.

2P40/03A

2x 2P AUT 16A 1,5mm<sup>2</sup>  
5x 2P AUT 20A 2,5mm<sup>2</sup>  
via 2P DIFF 40/03A  
2x 2P AUT 20A 2,5mm<sup>2</sup>

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Metingen

Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is

Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidingsweerstand :

1,4 Ω

Isolatieweerstand (250/500/1000V) :

> 1 MΩ

Werking differentieelstroominrichting :

OK

Continuïteit PE-geleiders & equipot. :

OK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

opt.: KEUKEN & VERLICHTING NOG NIET GEPLAATST.

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïviseerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor:

Volgend controlebezoek uiterlijk op :

07/12/2036

Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)


**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW  
Inspecteur (130)  
VERHAEGEN Kevin

Datum onderzoek :

07/12/2011

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008) N° 034746

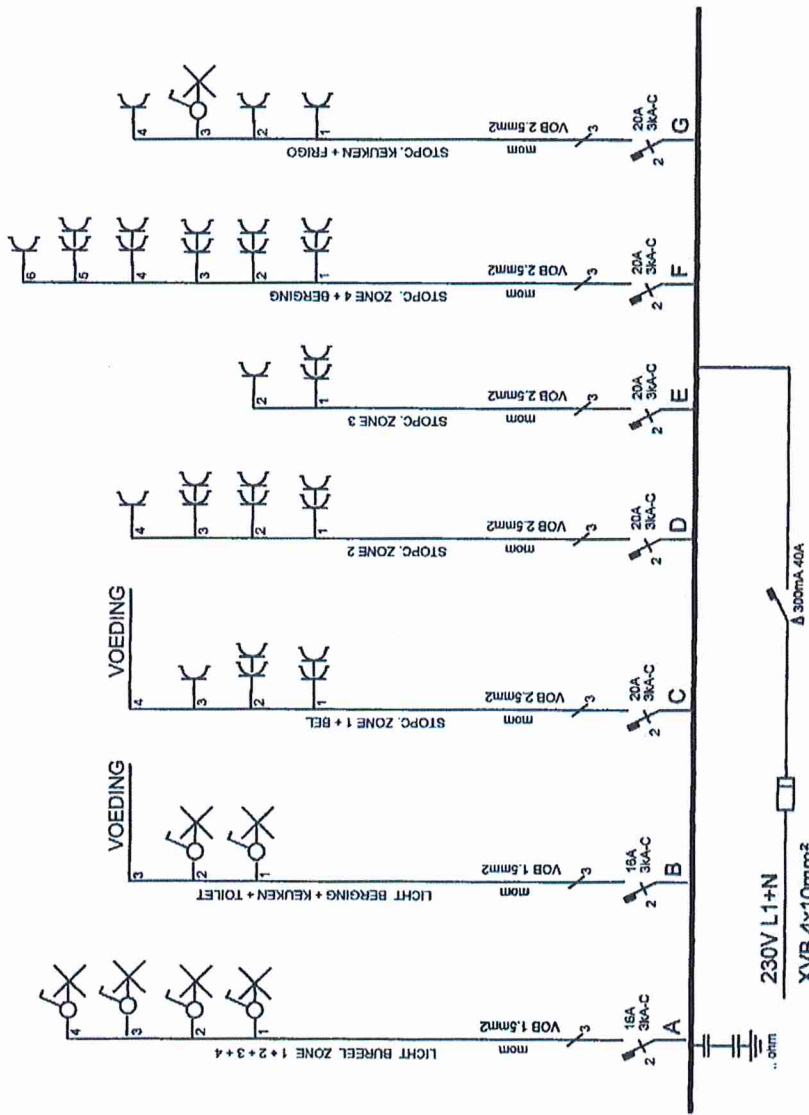

Afgev. erkend organisme

07/11/2011

VH J. VAN P...  
 KEUKEN...  
 inspectie (130)  
 MESH... Kevin

HANDEL A01

PB. 31K

Verantw. uitvoering

07/12/2011


*[Signature]*

*Jacob Andriess & Zoon*

BTW: BE 0946.414.136

B.A. Heymanstraat 63  
 9140 Tielrode (Ternse)  
 Tel. 03 771 44 60  
 Fax 03 771 69 69  
 GSM: 0475 90 03 39

www.gardy.com

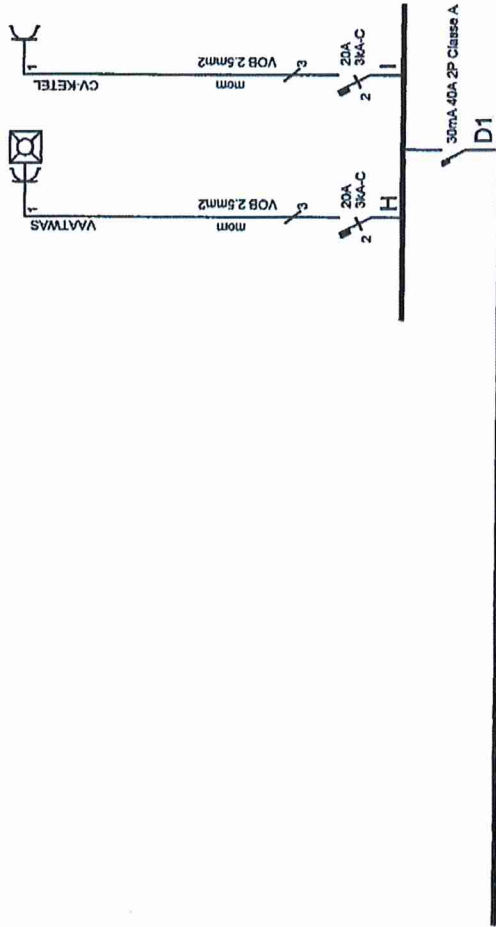

Afgev. erkend organisme

07/12/2011

VH J. WIJZ HEMMELING  
KEURINGSORG  
inspecteur  
VERHAAR Kevin

HANDEL A01

PB. 31K

Verantw. uitvoering

07/12/2011

*[Signature]*

*Jaak Andries De Geen*

STW: BE 0648.114.138

B.A. Heymanstraat 63

9140 Tielrode (Termeer)

Tel. 03 771 44 60

Fax 03 771 69 69

GSM: 0475 90 03 39

www.gardy.com

