




N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :  
N° comp :

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: 16.0682

EAN  
code :

|                     |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |                       |                                  |                       |                       |                                                                        |
|---------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aard onderzoek :    | AREI 86 | 87/86                            | 87/88                 | 88                    | 95                    | 97                    | 270                              | 271                   | 271bis                | 276                   | TT                               | TN                    | IT                    | Voorschr. netbeheerder<br>Prescription du<br>gest. de réseau de distr. |
| Genre de contrôle : | RGIE    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                                                  |

|                             |                       |                                           |                       |                                         |                                  |                              |                       |                                   |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Tijdelijk :<br>Temporaire : | <input type="radio"/> | Kermisinstallatie :<br>Install. Foraine : | <input type="radio"/> | Indienststelling :<br>Mise en service : | <input checked="" type="radio"/> | Uitbreiding :<br>Extension : | <input type="radio"/> | Vernieuwing :<br>Renouvellement : | <input type="radio"/> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|

Plaats van het onderzoek :  
Lieu du contrôle : Chaumee de Mercktem 147 180 WemEigenaar  
Propriétaire: Holweg Robert Adres :  
Adresse :

Installateur : Holweg Robert

BTW / TVA : F2.B. 226.762

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 23.05.2007

Inspecteur : Vander Aa

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

|                   |                                                     |                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Spanning : 3x230V | Meter / bord verbinding : 4x2.5 4x10mm <sup>2</sup> | Max. beveiliging : 40A |
| Tension :         | Liaison compteur-tableau :                          | Protection max. :      |

|                                   |                      |                          |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Aardelektrode : <i>protection</i> | Isolatie : 24.7 Mohm | Aantal verdeelborden : 3 |
| Electrode de terre :              | Isolement :          | Nombre de tableaux :     |

| Differentieelschakelaars<br>Interrupteurs différentiels |           |      | Aantal eindstroombanen : 19.3+4 |  | Test ΔIn 2,5 ΔIn                 |                       |                       |                       | AREI / RGIE           |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| In (A)                                                  | Δ In (mA) | type | Nombre des circuits terminaux : |  | OK                               | NOK                   | OK                    | NOK                   | 270                   | 271                   | 271bis                | 276                   |
| 40/1                                                    | 300       | A    | Generale A-25                   |  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 40/1                                                    | 300       | A    | pour A-25                       |  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 40/1                                                    | 30        | A    | pour G-10                       |  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 40/1                                                    | 30        | A    | pour P-25                       |  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                                                               |                       |                                                   |                       |                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Visueel nazicht : algemeen : OK                               | NOK                   | directe aanraking : OK                            | NOK                   | <input type="radio"/> Indirecte aanraking : OK      | NOK                   |
| Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | contact direct : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                                                     |                           |                                                               |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aansluitingen : OK <input checked="" type="radio"/> | NOK <input type="radio"/> | Potentiaalvereffeningen : OK <input checked="" type="radio"/> | NOK <input type="radio"/> |
| Raccordements :                                     |                           | Liaisons equipotentielles :                                   |                           |

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

## Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven —  
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : ..... / ..... / .....

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : .....

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 23.05.2007


La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,  
de inspecteur:pour le directeur,  
l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans des locaux de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.





Rez-de-chaussee

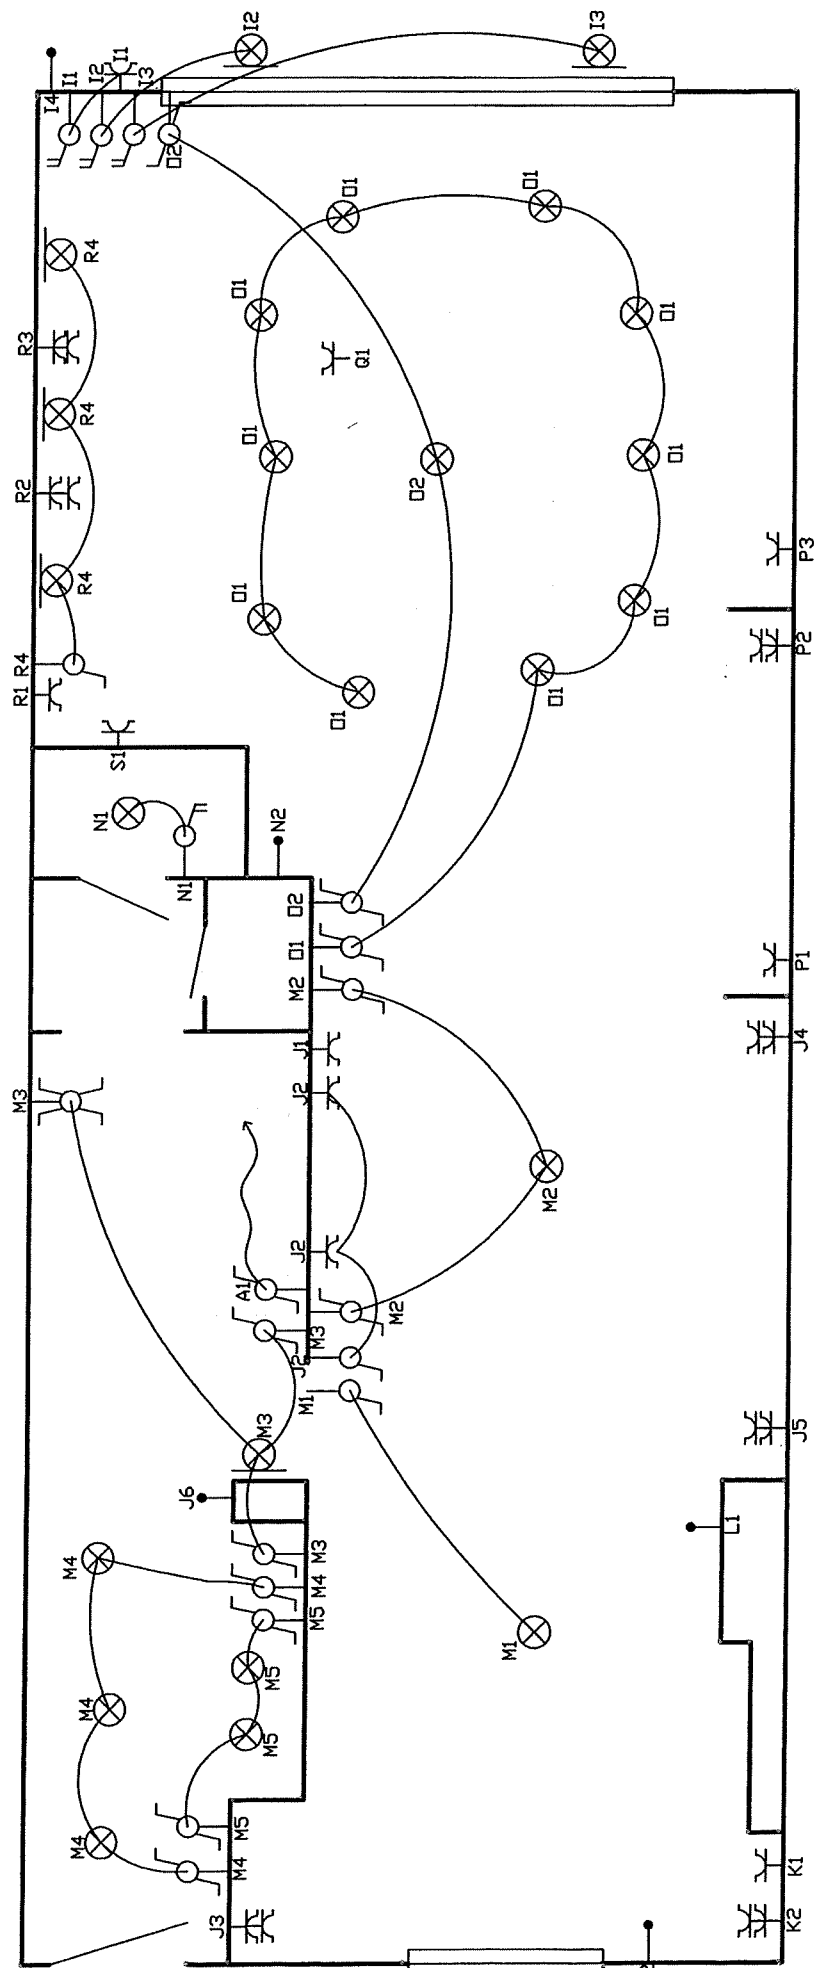


# 1ER ÉTAGE

| DIF | A | B | C |
|-----|---|---|---|
|     |   |   |   |

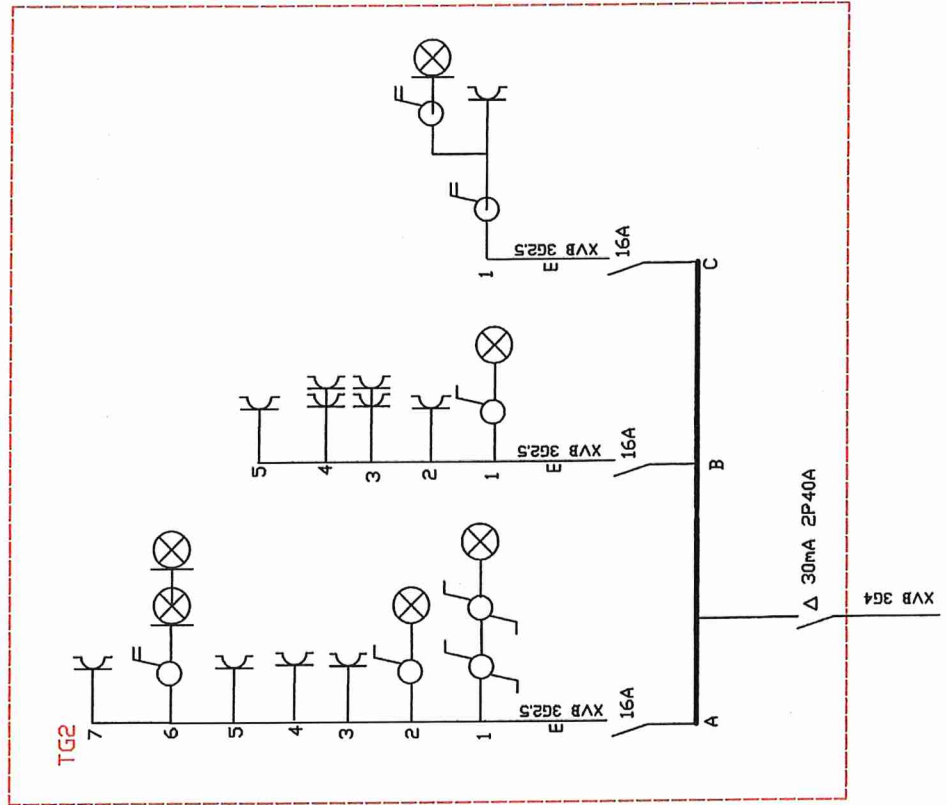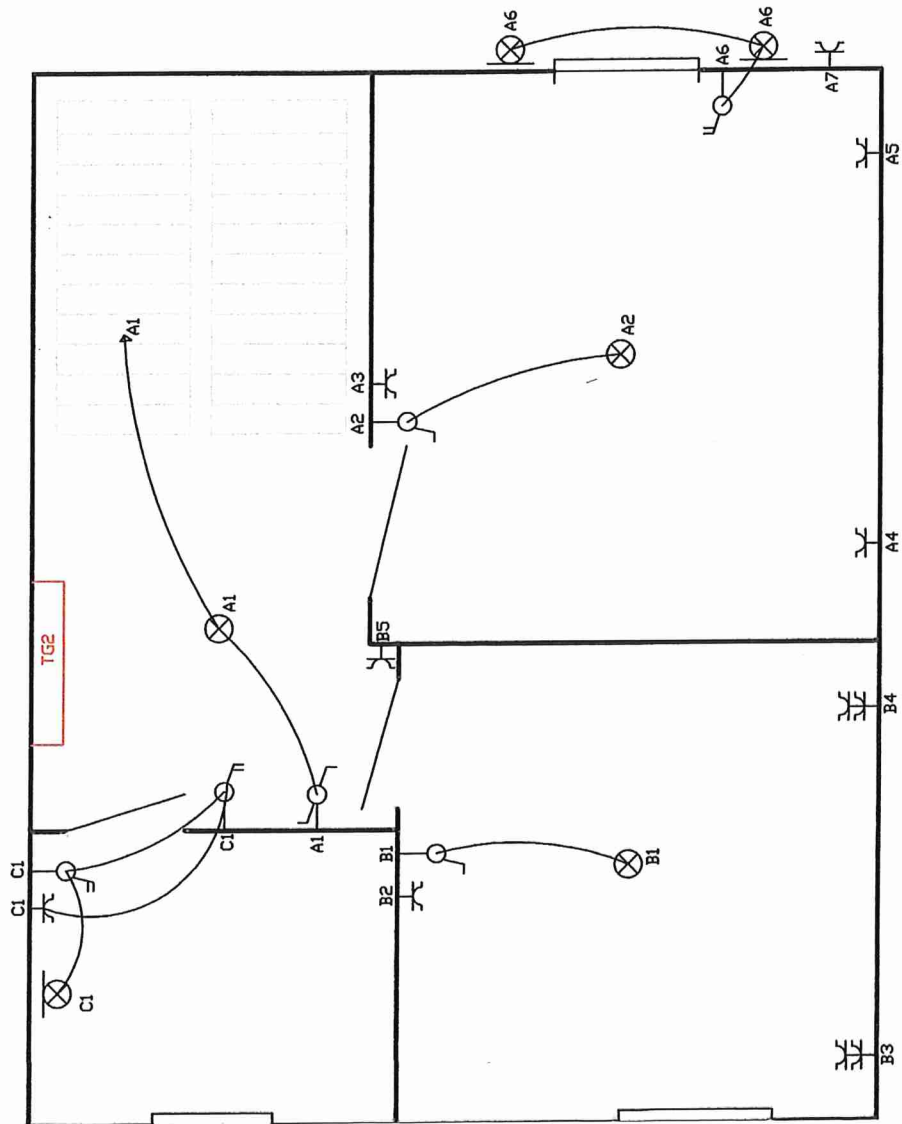

|  | DIF | A | B | C | D |
|--|-----|---|---|---|---|
|  |     |   |   |   |   |

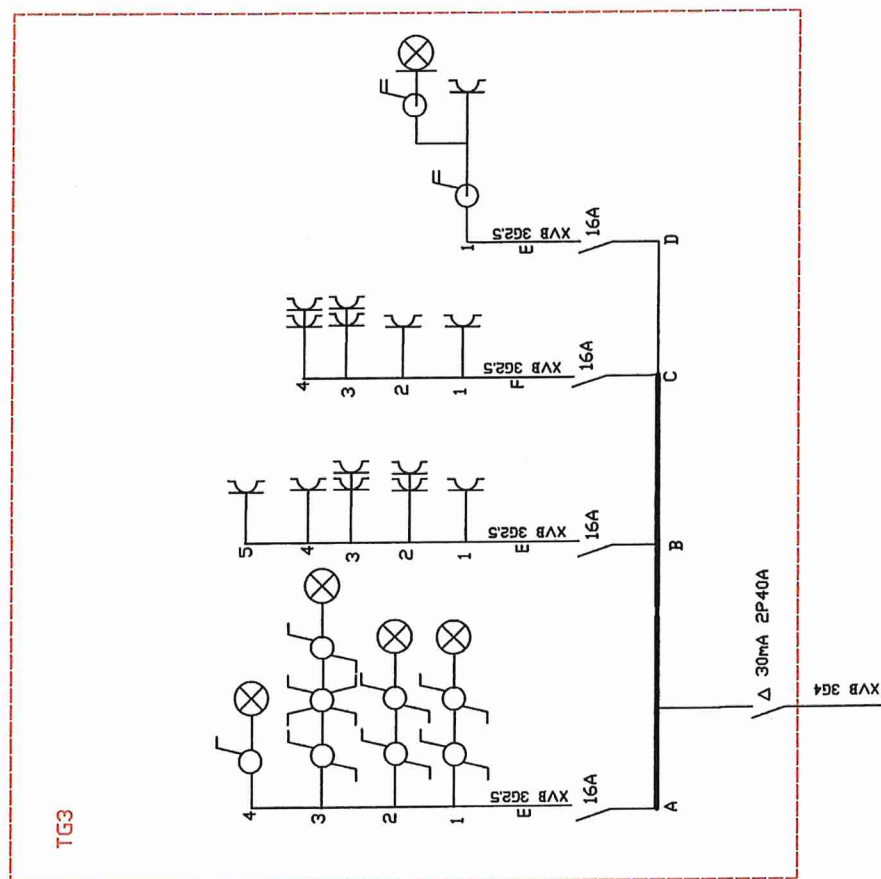

CAVE

