

ATK

Bonhelden, 7 juli 2022

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



Petit Phillip GCV
Ronsevaaldreef 40
9320 Erembodegem (Aalst)

Verslagnummer EE1/VB/204-65

Datum van onderzoek: 7 juli 2022

code E1 - BK

Plaats van onderzoek: Merchtel, Wolvertemsesteenweg 68 (app 0.1)

Afdeling ELEKTRICITEIT:
Onderzoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)
- Algemene Directie Energie -

1. Beschrijving :

1.1. Algemene identificatie-inlichtingen:

1.1.1. Identificatie van derden:

Eigenaar, beheerder, of uitbater:
Adres:

Nv. Llyda
Ternatsestraat 105 bus 31
1790 Essene
idem als geadresseerde
idem als geadresseerde

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:
Adres:
BTW-nummer:

1.1.2. Identificatie van de elektrische installatie:

EAN-code (Naam/nummer):	niet beschikbaar
Nummer meter:	Meter nog te plaatsen
Index (dag) (kWh):	Meter nog te plaatsen
Index (nacht) (kWh):	Meter nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine:	neen
Type installatie:	wooneenheid
Aard installatie:	nieuw
Aanvang installatie:	geheel vanaf 01/06/2020
Personeel:	niet van toepassing

1.1.3. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning aanwezig bij controle:	neen
Nominale spanning en aard van de stroom:	mono 230Vac
Netaftakkabel (type, sectie):	EXVB 4x50
Voedingsleiding (type, sectie):	XVB 4x10 mm ²
Bescherming v/d aansluiting:	max. 40A
Type van algemene schakelaar:	ADS 40A / 300mA / 2P
Type van de aardelektrode:	aardingslus
Aardverbindingssysteem:	TT
Aantal borden:	1
Aantal stroombanen:	19(+0)

1.2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

Bijlage 1: a1_76908132.jpg
Bijlage 2: a2_76908132.jpg
Bijlage 3: a3_76908132.jpg

2. Inhoud van de controle :

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:

Gelijkvormigheidscontrole volgens Boek 1, afdeling 6.4.1
en volgens technische procedure TPR-E12.

In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht:

ATK

- (A) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen;
- (B) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...
- (C) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- (D) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- (E) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- (F) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
- (G) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- (H) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

2.2. Resultaten van het onderzoek :

Spreadingsweerstand van de aardverbinding (Ra) (Ohm):	2,6
Waarde van het algemene isolatieniveau (Ri) (MOhm):	>50
Overeenkomst automatische differentieelstroominrichting met Ra:	ja
Overeenkomst beschermingsinrichting tegen overstroom met doorsnede stroombaan:	ja
Overeenkomst uitvoering elek. inst. met eendraadsschema's/situatieplannen:	ja

3. Inbreuken, opmerkingen & nota's :

3.1 Inbreuken (volgens Boek 1)

- (Z1) Geen

3.2 Opmerkingen

- (Z1) Geen

3.3 Nota's

- Solar nog niet geplaatst, maakt geen deel uit van de controle.
- Badkamer en Verlichtingsarmaturen zijn nog niet geplaatst.

4. Besluit :

De installatie is conform met Boek 1 van het KB van 8/09/2019.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

De algemene differentieelstroominrichting werd verzegeld.
De ééndraadsschema's en situatieplannen werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07-JUL-47 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

Dossierbeheer,



De onderzoeker,

Benny Van Lierde

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het KB van 08/09/2019 te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname of elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

2. Ingeval van de verkoop van een wooneenheid, is de verkoper ertoe gehouden:


- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsverdracht te overhandigen;
3. Ingeval van de aankoop van een wooneenheid, is de koper ertoe gehouden:
- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
- b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.


De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit elat, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakteristiek Valid en ValHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

ATK is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSF.

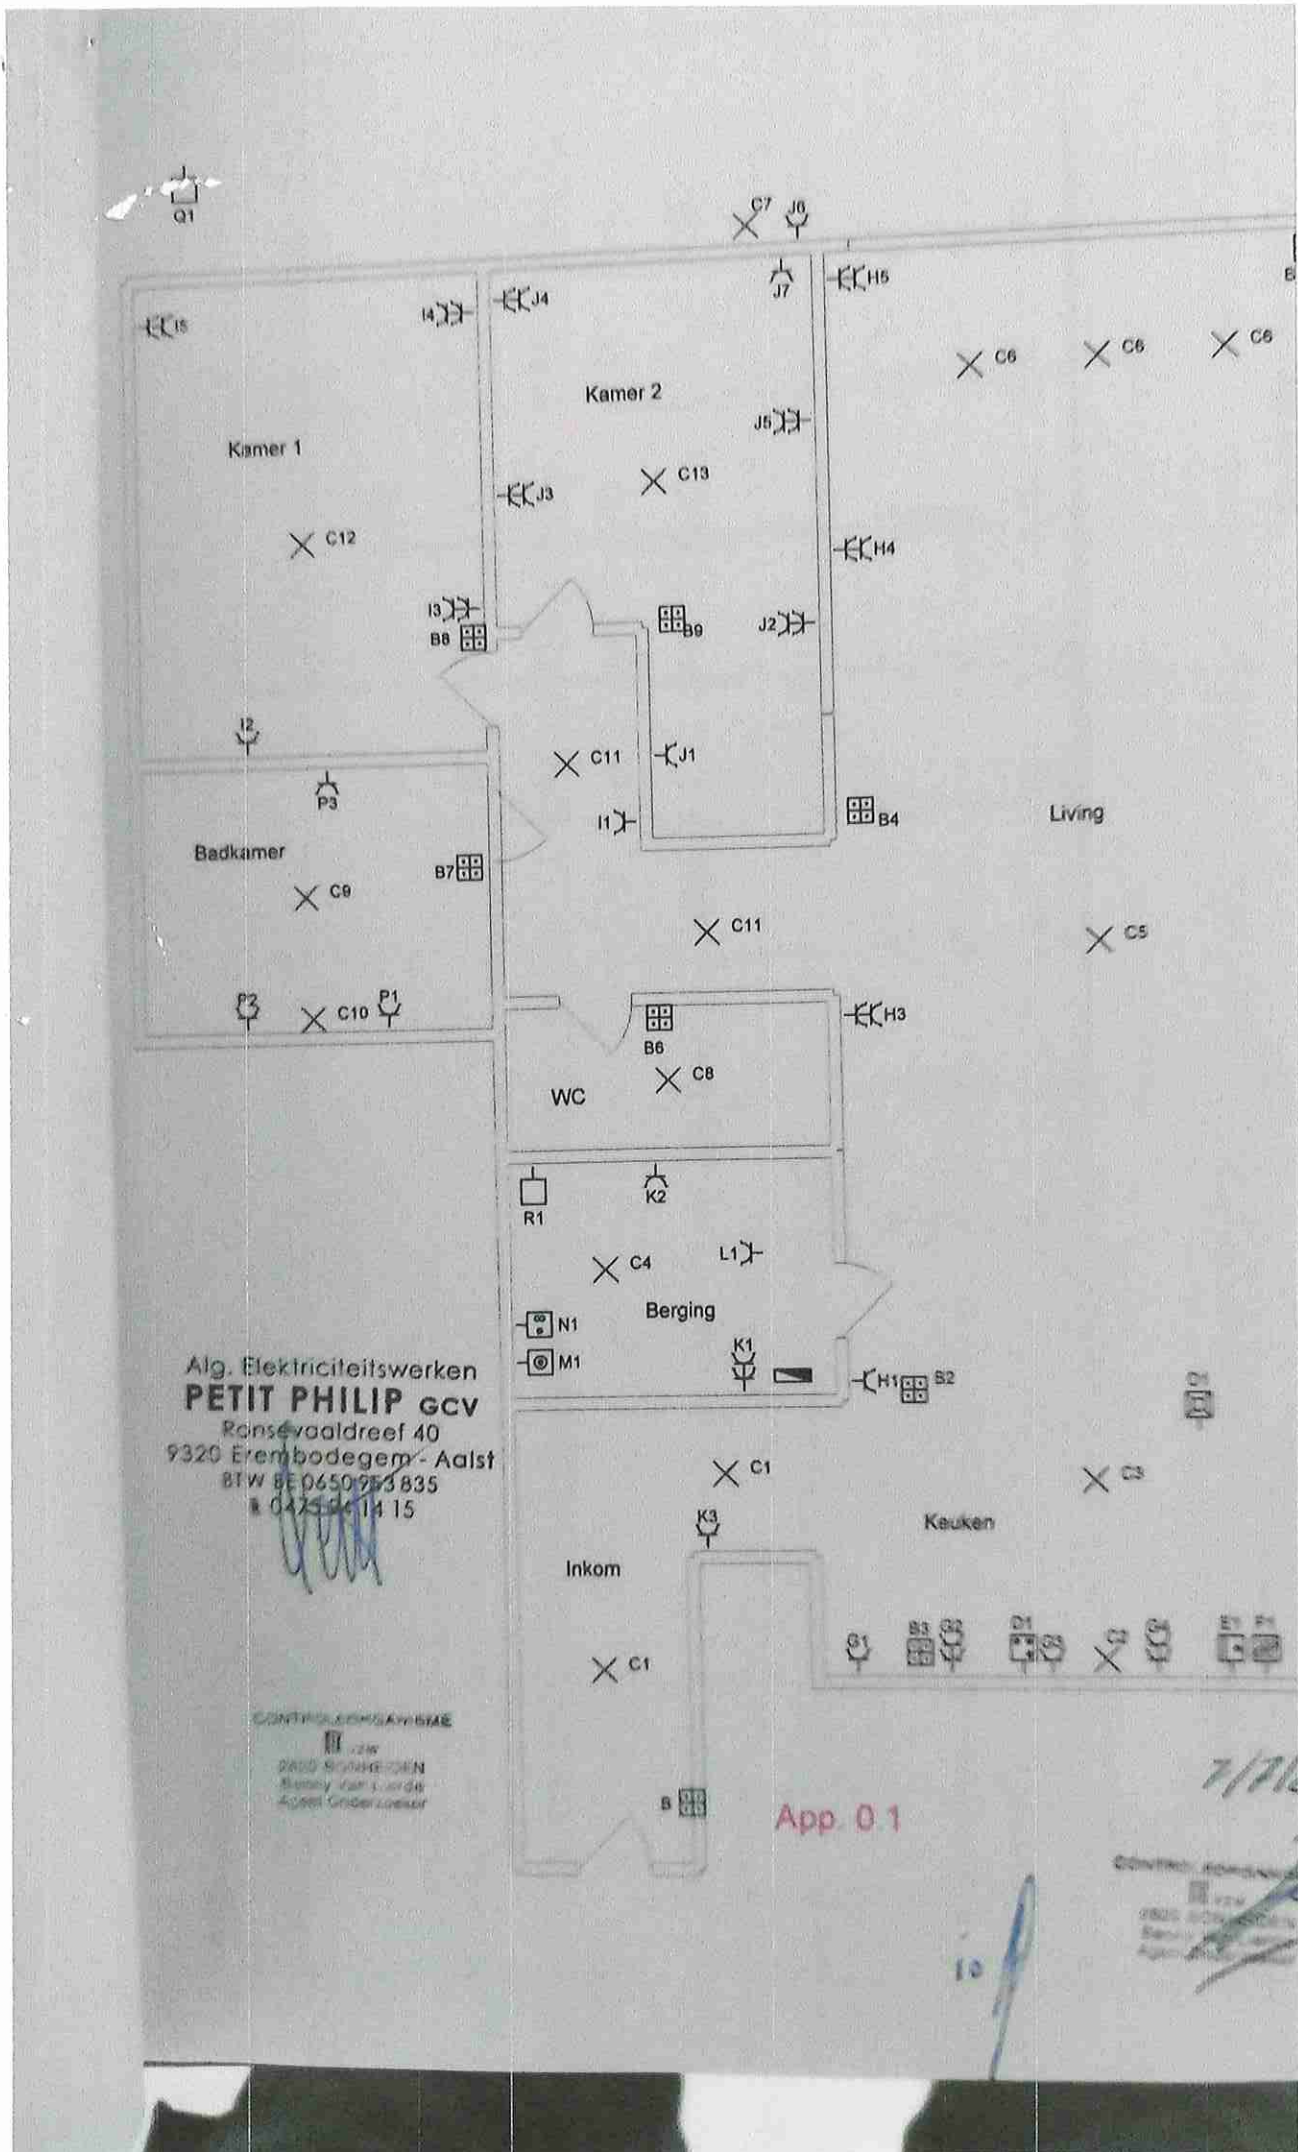

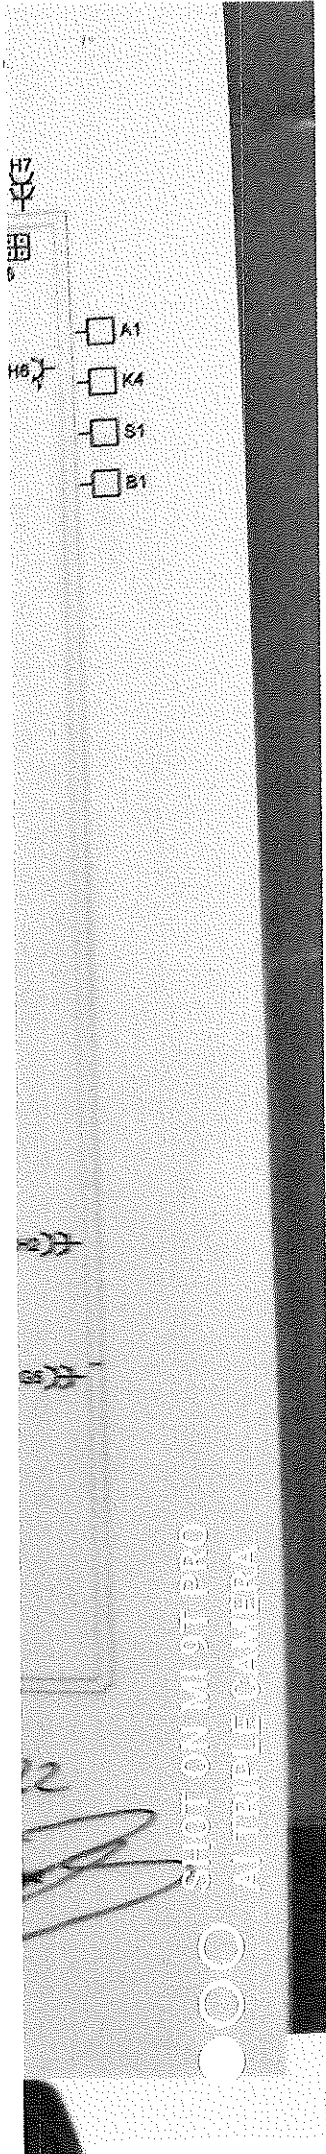

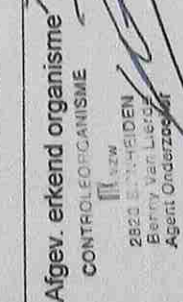

2/2

SHOT ON MI 9T PRO
AI TRIPLE CAMERA

Algev. erkend organisme CONTROLEORGANISME III vzw 2820 BOHREIDEN Benny Van Lierde Agent Onvervals	Bouwheer : NV Lyda Terminsestraat 105 bus 31 1790 Essene	Werf : App. 0.1 Wolvertemsesteenweg 68 1785 Merchtem	Petit Philip GCV Ronsevaalldreef 40 0475/ 94 14 15 9320 Erembodegem BE 0650.953.835
---	--	--	---